

ハウス暖房機利用の皆様

## 緊急！！12月に、農協管内で

### 重油の流失事故が2件発生しています。

**暖房機用重油タンクからの配管等の点検を  
至急行ってください！**

暖房機用重油タンク（配管）からの流出事故が頻発しています。

事故を起こすと、使用者は流出した油の回収や流出防止対策等に膨大な費用と労力がかかります。


（対策費に**数百万円**、油が流出しなくなるまで**約1年**かかった事例もあります）  
火災予防条例に違反した場合は、**罰則**を受けるほか、被害を受けた方から**損害賠償**を求められることもあります。

★火災予防条例により、  
一定数量の重油を貯蔵する場合、**消防署への届出が必要です。**

油流出事故を起こさないためには・・・

**日々のリスク管理が必要です！！**

【注意が必要なポイント（例）】

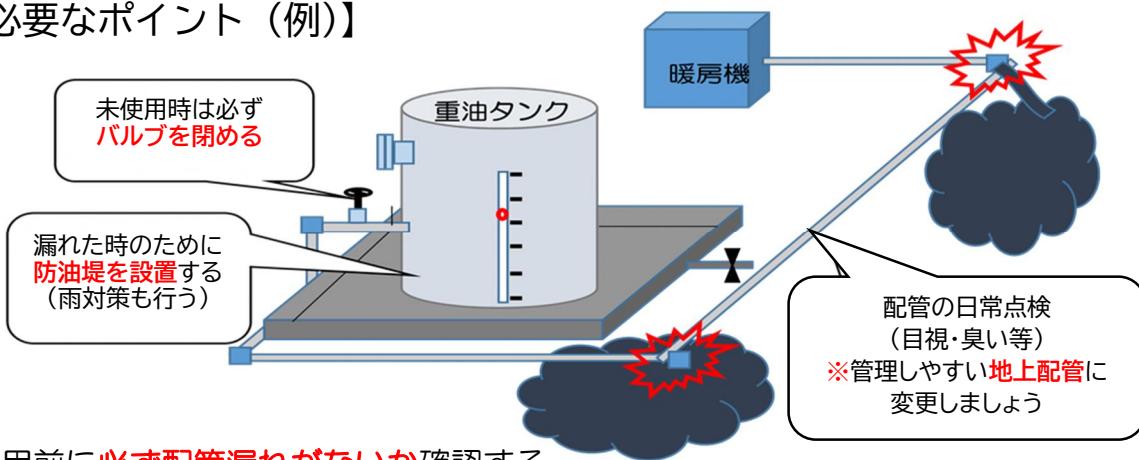

- 使用前に**必ず配管漏れがないか**確認する
- 日常的に**必ず点検**を実施する
- 未使用時は**必ずバルブを閉める**  
もしものため、賠償責任保険へ加入しましょう！

**油流出が発生した時は…**  
**J Aまたは市役所、消防署  
へ連絡を！**